



172713340073

有效期至2023年05月22日

WNJCZD-23-65

# 检验报告

渭检字【2023】第034号

样品名称	华府天下（二厂末梢水）
样品编号	23022303W
委托单位	潼关县供水有限公司
检验类别	委托采样

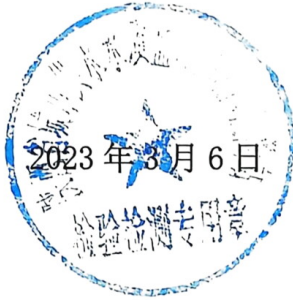
陕西省城市供水水质监测网

渭南监测站

# 陕西省城市供水水质监测网渭南监测站

## 检验报告

报告编号：渭检字【2023】第 034 号

样品名称	华府天下（二厂末梢水）	样品接收编号	23022303W
样品状态	无色透明液体	样品数量	2.5L、0.5L
委托单位	潼关县供水有限公司	包装规格	塑料桶、灭菌玻璃瓶
采样单位	渭南监测站	采样依据	GB/T5750.2-2006
采样地点	华府天下	采样人员	郝金萍、李鑫
采样日期	2023年2月23日	采样时间	10点20分
检验依据	GB/T5750-2006	采样基数	/
评价依据	GB5749-2006	检验日期	2023年 2月23日-2月25日
检验项目	色度、浑浊度等 34 项（详见检验报告第 2-4 页）		
检验结论	所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 要求。 		
备注	/		

主检人：董康

审核人：曹本伟

批准人：刘斌

# 陕西省城市供水水质监测网渭南监测站

## 检 验 报 告

报告编号：渭检字【2023】第 034 号

序号	检验项目	单位	检验依据	标准限值	检验结果	结果评价
1	色度	度	GB/T 5750.4-2006	≤15	5	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2006	≤1 (特殊为3)	0.34	合格
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2006	无异臭 异味	无	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006	无	无	合格
5	pH	/	GB/T 5750.4-2006	6.5~8.5	7.81	合格
6	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤450	212.4	合格
7	溶解性 总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤1000	254	合格
8	耗氧量 (COD <sub>m</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2006	≤3 (特殊为5)	1.56	合格
9	氨氮	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.5	0.19	合格
10	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤0.05	<0.002	合格
11	铬 (六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.05	<0.004	合格
12	挥发性酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T 5750.4-2006	≤0.002	<0.002	合格
13	菌落总数	CFU/ mL	GB/T 5750.12-2006	≤100	17	合格
14	总大肠菌群	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2006	不得检出	<1	合格
15	耐热大肠菌群	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2006	不得检出	<1	合格
16	大肠埃希氏菌	CFU/ 100mL	GB/T 5750.12-2006	不得检出	<1	合格

主检人：董康

审核人：张中地

# 陕西省城市供水水质监测网渭南监测站

## 检验报告

报告编号：渭检字【2023】第 034 号

序号	检验项目	单位	检验依据	标准限值	检验结果	结果评价
17	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤1.0	<0.20	合格
18	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	4.66	合格
19	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤10	2.12	合格
20	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2006	≤250	10.94	合格
21	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.3	<0.03	合格
22	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.1	0.020	合格
23	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	0.012	合格
24	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤1.0	<0.01	合格
25	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.2	0.1170	合格
26	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	0.0026	合格
27	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.005	<0.0005	合格
28	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	<0.001	合格
29	硒	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.01	<0.0004	合格
30	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006	≤0.001	<0.0001	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2006	≤0.06	$1.43 \times 10^{-3}$	合格
32	四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2006	≤0.002	$1.10 \times 10^{-4}$	合格

主检人：董康

审核人：李林





2023、2、23 采样、

华康小区二厂 未稍水

# 陕西省城市供水水质监测网渭南监测站

## 检验报告

报告编号：渭检字【2023】第 034 号

序号	检验项目	单位	检验依据	标准限值	检验结果	结果评价
33	六六六	mg/L	GB/T 5750.9-2006	$\leq 0.005$	$< 0.00001$	合格
34	滴滴涕	mg/L	GB/T 5750.9-2006	$\leq 0.001$	$< 0.00002$	合格

以下空白

主检人：董康

审核人：张斗成